

# GEVAARLIJKE / ADING

## Is er sprake van tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen volgens PGS 15?

**NEE** als de verpakte gevaarlijke stoffen worden ontvangen voor gebruik binnen eigen bedrijf of voor afvoer vanuit eigen productie


**///** eis: direct opslaan in reguliere PGS 15-voorziening

**JA** bij overslag, cross docking of hergroupage

**///** eisen:

- ▶ geadresseerde ADR-verpakking
- ▶ ongeopende ADR-verpakking
- ▶ de opslag gaat vooraf aan transport of sluit aan op transport

### tijdelijke opslag met deskundig toezicht opslag is maximaal 10 ton

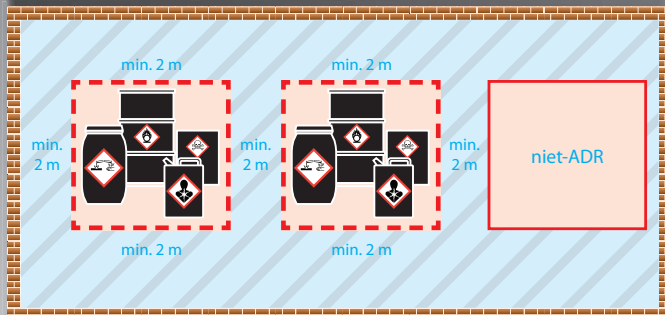


#### voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 10 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffenscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!

#### eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten

### tijdelijke opslag zonder deskundig toezicht opslag is maximaal 10 ton

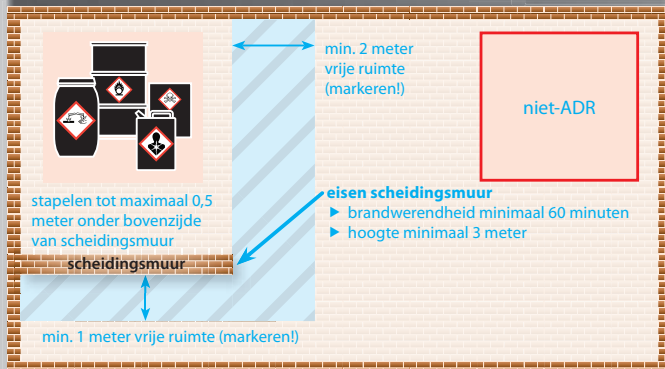


#### voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 10 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffenscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!

#### eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten

### tijdelijke opslag met deskundig toezicht opslag maximaal 30 ton

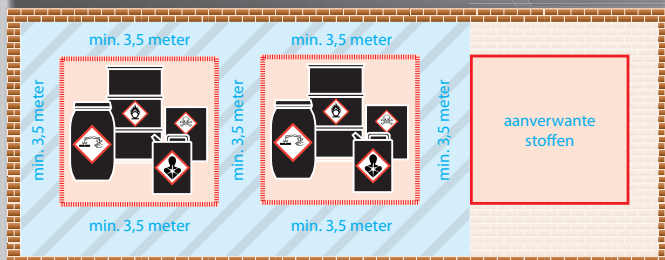

#### voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 30 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffenscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!
- ▶ let op: hier geldt het noodplan uit PGS 15 (3.19)!

#### eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten
- ▶ er moet een gecertificeerde brandmeldinstallatie zijn met doormelding naar 24/7 post
- ▶ er moet een rook- en warmteafvoerinstallatie zijn

Kom ook naar de workshop  
Aan de slag met PGS 15

<http://bit.ly/zoniYv>



- - - = ADR-goederen verplicht in duidelijk gemarkeerd vak
- - - = niet-ADR
- - - = minimale vrije ruimte
- - - = muur brandcompartiment
- - - = ADR verplicht in duidelijk gemarkeerd vak van max. 100 m<sup>2</sup>